

PETROTEC S.A.
Parque Industrial de Guimaraes, Pav C2
S.Joao de Ponte
tipusa:
megnevezések:
tipusai:
tipusmegnevezések:
tipusai:
az alábbi mérőszközök

4800 493 Guimaraes, Portugal
Budapest XII., NÉMETVILÁGI ÚT 37/39.
1535 Budapest PE: 919.
Telefon: 4585-800
Telefax: 4585-887
Hittelstési engedély
Melléklet:
5 oldal
Szálagyi Sándor
Ügyintézetek:
Hivatalozási számuk:
Ügyintézetek:
TH-8399/3/2005
Ügyintézetek:

ORSZÁGOS MÉRŐSZÖGYI HIVATAL
Engedélyezési és Információi Földszín
BUDAPEST XII., NÉMETVILÁGI ÚT 37/39.
1535 Budapest PE: 919.
Telefon: 4585-800
Telefax: 4585-887
Hittelstési engedély
Melléklet:
5 oldal
Szálagyi Sándor
Ügyintézetek:
Hivatalozási számuk:
Ügyintézetek:
TH-8399/3/2005
Ügyintézetek:

b: pisztolyok száma (1, 2, 3, 4, 6, 8)
a: termékek száma (1, 2, 3, 4)
EURO 5000 VI AP/BN
EURO 5000 VI
üzemanyagmérő különszlop
elektromikus, szivot vagy nyomott rendszert
tipusai:
megnevezések:
tipusai:
tipusai:
az alábbi mérőszközök

	4	4	4	40	80	130	2	2	2	0,5
legekisebb terfogatram [l/min]:										
legkisebb terfogatram [l/min]:										
merhető kozégek:										
potosság: osztály										
gázleválasztó										
(csak szivot rendszerek):										
terfogatmérő:										
impulzusadó										
számlálomű:										

RTF tipusjelü (Q_{max} : 130 l/min), szivattyúval
egybeépített gázleválasztó, gyártó: Petrotec
PTF tipusjelü (Q_{max} : 130 l/min), négydugsattyús
terfogatmérő (clickustérfigat 0,5 l), gyártó: Petrotec
0-08 tipusjelü impulzusadó (50 imp/ford),
gyártó: Eltomatic
helezőmű, nem-nullázható, elektromechanikus
elektromikus, CEM 03 tipusjelü; LCD kijelzővel;
oszszegzővel, gyártó: Petrotec
20.08 vagy 22.08

LCD,
ár (max. 5 vagy 6 számjegy)
mét menetjelége (max. 5 vagy 6 számjegy)
egyszámjegy (max. 4 számjegy)
max. 7 m
-20 ... 60 °C
3 bar
230 V és 400 V 50 Hz

szoftververzió
kijelző:
feleső sor:
középső sor:
alsó sor:
kormányzókkal: komjóhozsz:

szoftververzió
kijelző:
feleső sor:
középső sor:
alsó sor:
legnagyobb üzemi nyomás:

számlálomű:

impulzusadó
terfogatmérő:

gázleválasztó
további műszaki adatok:
legekisebb kizártatni menetjelü [l]:

legekisebb terfogatram [l/min]:
föbb mérőlogiai jellemzői:
merhető kozégek:

potosság: osztály
gázleválasztó
további műszaki adatok:
terfogatmérő:

impulzusadó
számlálomű:

terfogatmérő:
tipusai:
megnevezések:
tipusai:
az alábbi mérőszközök

Az 1991. évi XLV. törvény 8. § (1) bekezdésével alapján, kérlelműkre, az Országos Mérésügyi Hivatal a mérőeszközöt megvizsgálta.

Irodolás

A határozat ellen a kezbesítést követő 15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal elutasításra jogosult, azonban a kezbesítés nyújtatható bő 10476 Ft felebbezési díj egyidejű befizetésével a mérőkbevezetésre jogosult. A határozat ellen a kezbesítést követő 15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal elutasításra jogosult, azonban a kezbesítés nyújtatható bő 10476 Ft felebbezési díj egyidejű befizetésével a mérőkbevezetésre jogosult.

A rajzos plombáterv a 4-5. mellékleteben, a plombálási helyek felnyílása a 2-3. mellékleteben talthatók.

Az ölmazarrakon kívül minden töltöplisztoly tartója fölé öntapadó hitelesítési matricát kell ragasztani.

5. A számláció hazának és kijelző üveglábjának alá is felül a furatán át. (1-1 plomba)

4. A számlálműnél a kapcsolfejű két rogzítőcsavarján. (1 plomba)

3. Az impulzusádó alá is két csavarfején és a tartójának két csavarfején át. (1 plomba)

2. A szabályozottarcsán két furatón, a csapcszegen és a dugattyúfejűl furatán át. (1 plomba)

1. Körben a tetőgátmérőn: a dugattyúfejűlek két-két furatán és a szelépfejűl két furatán Hitelesítési nyomóbelgyezés az alábbiak szerinti helyeken átvezetett plombázásnál:

A hitelesítés tanúsításának módsza.

A kütöslophisztoiyának azonosítása az alábbiak szerinti. Ha kütösloppal szemben állva a pisztolyok a hidraulikai kabinettől jobbra helyezkednek el, akkor ez az oldal a kütöslopholdala, a másik a B. A pisztolyok oldalanként számosa benyűl kifelé törénnélk (1, 2, 3, 4).

A hitelesítési eljárás számára a kütöslophisztoizat meghibásodottal. A kütöslophisztoizat számára a kütöslophisztoizat meghibásodottal. A kütöslophisztoizat meghibásodottal, mellynek egyszerű két a fent meghibásodottal.

A hitelesítési eljárás számára a kütöslophisztoizat meghibásodottal. A kütöslophisztoizat meghibásodottal, melly megfelel a HE 3/I-2004 jeltű hitelesítési eljárásnak.

2. A kütöslophisztoizat meghibásodottal a kütöslophisztoizat meghibásodottal, melly megfelel a HE 3/I-2004 jeltű hitelesítési eljárásnak.

1. E határozatban körülírt mérőeszköz 2015. december 31-ig elisío hitelesítésre bemutatható es további javítás után, vagy időszakos hitelesítését nem érheti.

Az elisío hitelesítés elvégzhető. E feltétel az elisío hitelesítéssel rendelkező mérőeszköz

1. E határozatban körülírt mérőeszköz 2015. december 31-ig elisío hitelesítésre bemutatható es további javítás után, vagy időszakos hitelesítését nem érheti.

Engedélyezem.

Mérésügyi hitelesítését az alábbi feltételekkel

előállítja:

Pardue Industrial de Guimaraes, parv C2
PETROTEC S.A., Portugalia, 4800 493 Guimaraes,
40/80 L/min teljesítménykapszola
előválasztó (ár és menetízége);
opcios felhasználásra:



A mérőeszkoz a 5.101/02.15 jelű, PTB-1.5-4018399 számú, nemet nemzeti engedélyel rendelkezik, melyet a Kérelmező bonyított.

A mérőeszkoz a hitelesítés törvényes mérőszigyi feltételének megfelel, ezért az Országos Mérőszigyi Hivatal a mérőeszkoz hitelesítését engedélyezte.

Az első hitelesítés időbeli korlátja a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 7. § (1) bekezdésén alapul.

A hitelesítés érvényességi időtartamának meghatározása a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet alapul.

Kötelező hitelesítési mérőeszkozok" című mellékletenek 12. pontján alapul.

A fellebbezés lehetősége az 1957. évi IV. törvény 62. § (1) bekezdésén, a fellebbezési idő mérlege és a beffizetés módja a 78/1997. (XII. 30.) KKM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005 okt. 19

Kapják: Címzet
Hitelesítő szolgálat Lotus Notes-on *

Trattár





RESCGYT
Magyar Állam Topográfiai és Mezőmérőszigeti Hivatala
Schmidhofer Károly
Főosztályvezető



Pisztolyok ill.	A	B	C	
1	1045			
2	1195			
3	1691			
4	2095			
	600			
	1793			

Méretek mm-ben:

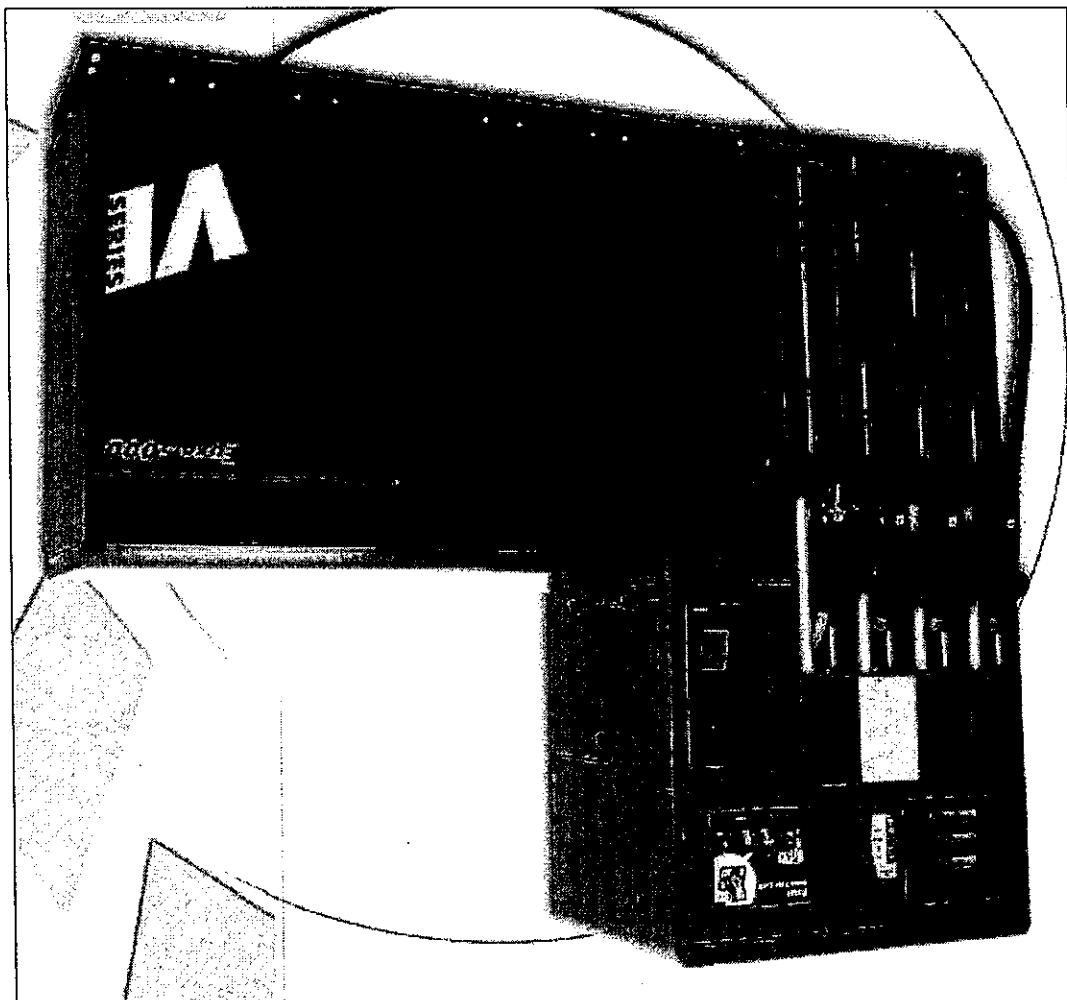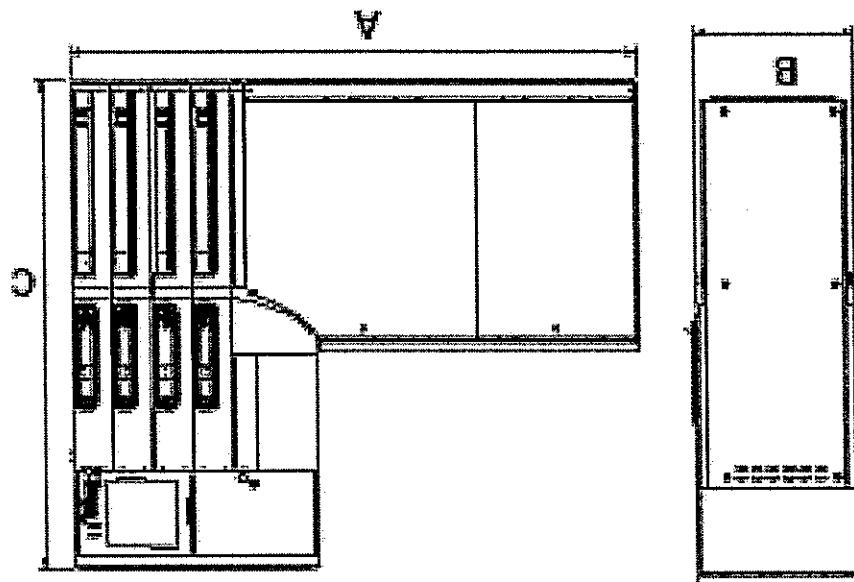

A kütöszlop fényképe és rajza

Plombállás 1.

Plombállás 2.

Plombállás 3.


Plombállás 1.

Plombállás 2.



Plombállási helyek fénnyképei

2/5 melléklet

Ügyirat szám: Th-8399/3/2005

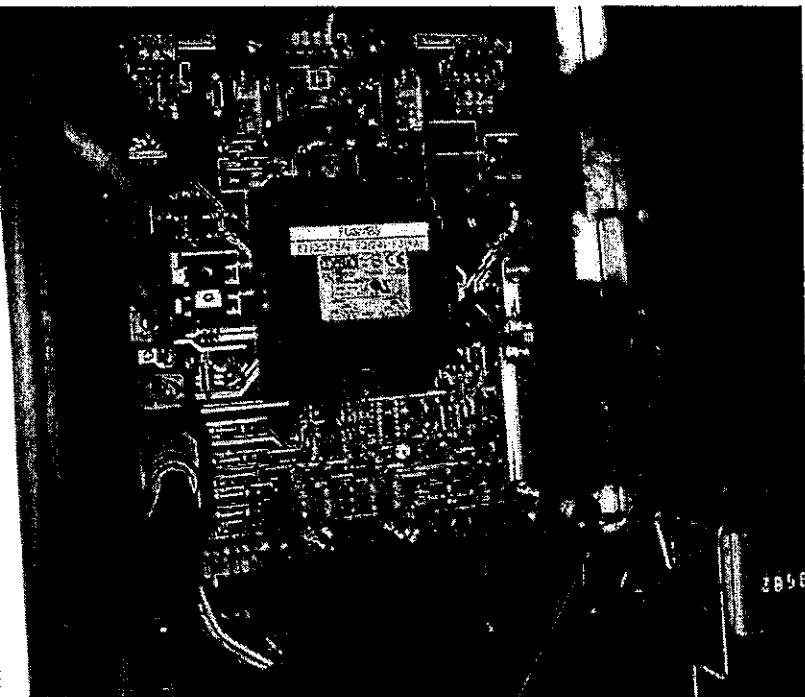


Kulcs

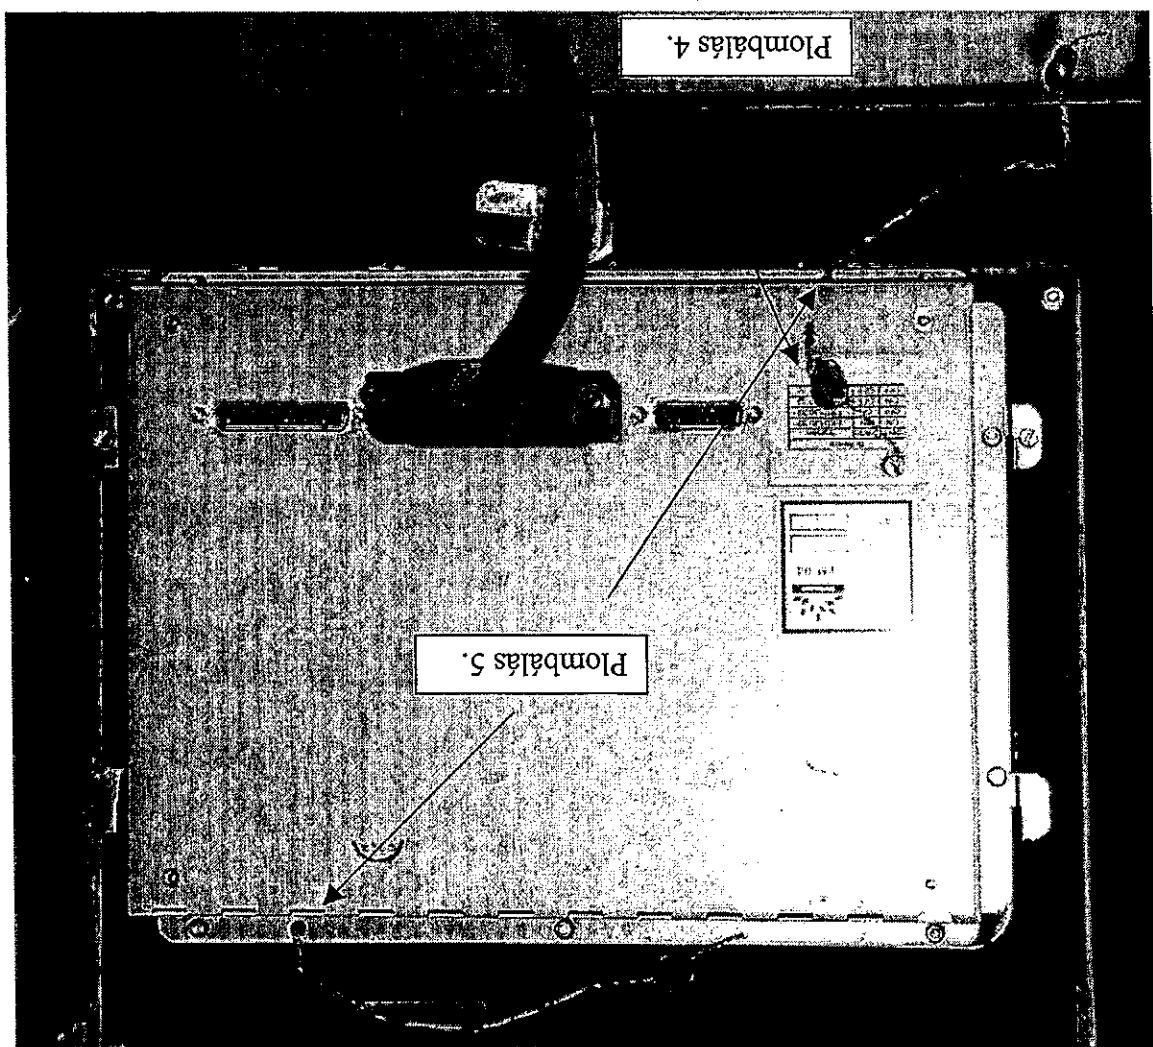


Plombállási helyek fenyképe


Ügyvitelszám: Th-8399/3/2005

3/5 melléklet

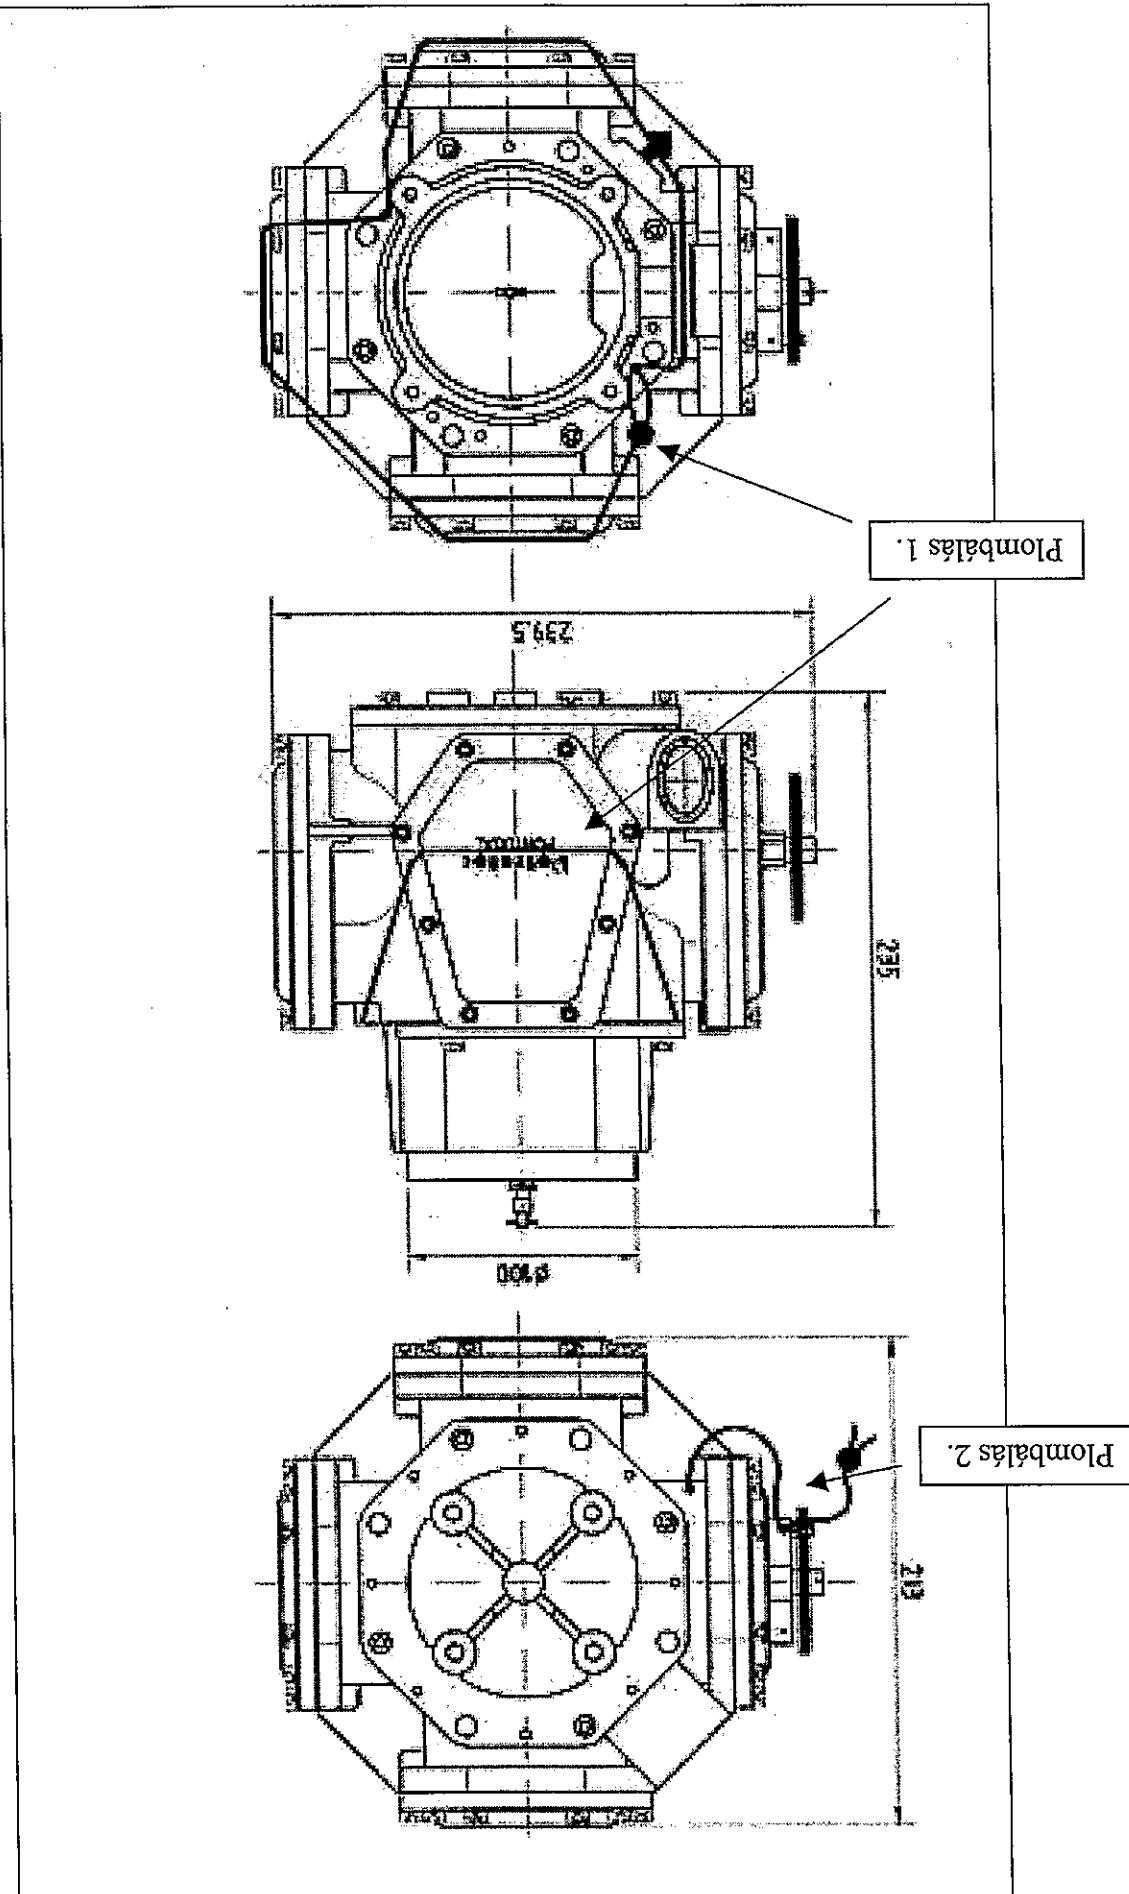

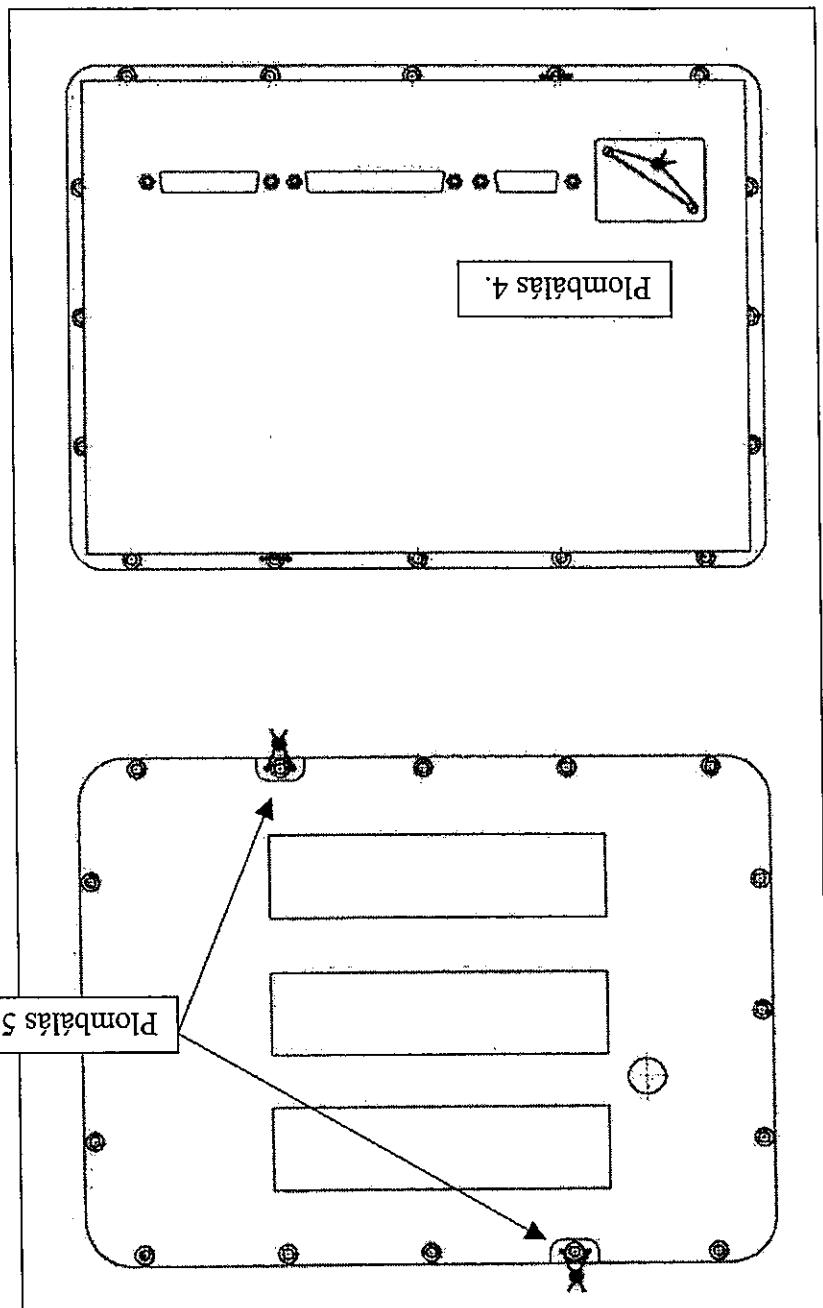

Számlálómű

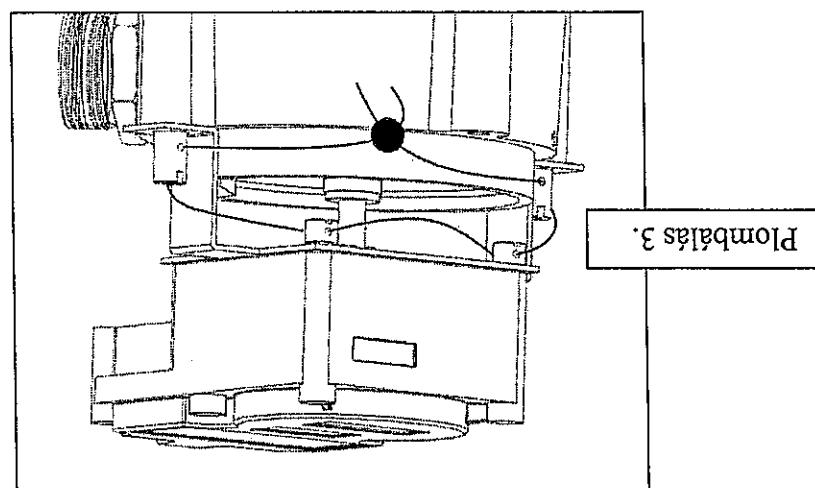

Impulzusadó

Plomaterv 2. oldal

5/5 melléklet

Ügyiratszám: Th-8399/3/2005